



**Противопожарный силиконовый
герметик СЭ-601S**

Технологический регламент №7

Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S

Противопожарное решения для герметизации деформационных швов.



Области применения и преимущества

- Заделка швов примыкания стен и перекрытий
- Заделка отверстий при прокладке стальных трубопроводов
- Деформация до 25 %
- Для внутреннего и наружного применения
- Устойчив к УФ излучению
- Ширина швов до 200 мм
- Не содержит галогенов.

Для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая основа	Силикон
Усадка	Менее 5%
Цвет	Белый / серый / черный / красный
Температура применения	от -10°C до + 40°C
Температура эксплуатации	от - 60°C до + 80°C
Время высыхания	2 мм / 72 часа
Максимальная деформация	25 %
Рекомендуемый срок службы	30 лет
Соответствие стандартам	ГОСТ 30247.0
Срок годности	12 месяцев

НАИМЕНОВАНИЕ	ШТ	АРТИКУЛ
СЭ-601S Противопожарный силиконовый герметик, 310 мл	1	250006
СЭ-601S Противопожарный силиконовый герметик, 600 мл	1	250020
СЭ-31 Монтажный пистолет для картриджей 310 мл	1	250009
СЭ-60 Монтажный пистолет для туб 600 мл	1	250010

Инструкция по применению

Монтаж:

1. Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
2. Заполните отверстие проходки (шва) негорючей каменной ватой плотностью не менее 100 кг/м³, оставив пространство для герметика.
3. Используя дозатор или шпатель нанесите герметик на заданную глубину. Время схватывания 3 часа, полного застывания 24 часа.

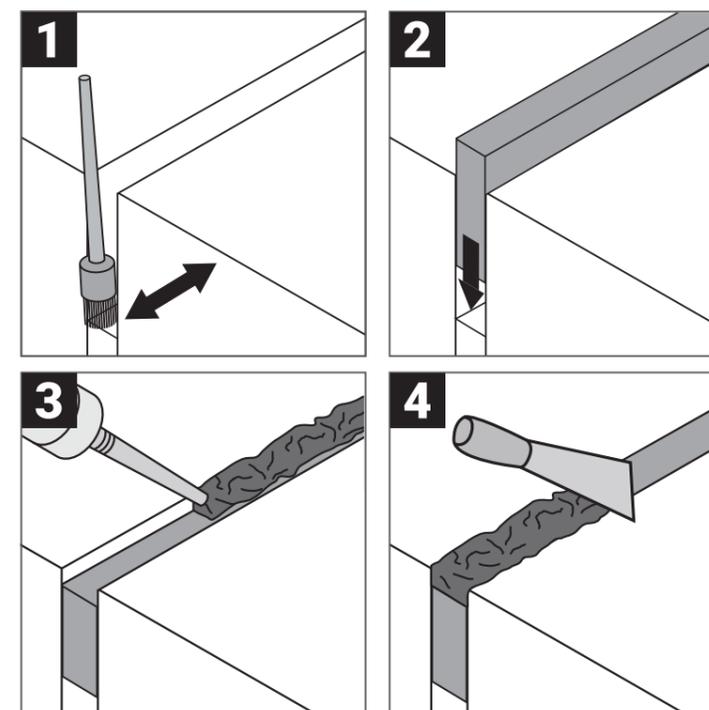

Перв. примен.																																													
Справ. №																																													
Подп. и дата	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Поз.</th> <th>Обозначение</th> <th>Наименование</th> <th>Кол.</th> <th>Примечание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>арт. 250020</td> <td>Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Негорючая (НГ) каменная вата плотностью от 100 кг/м³</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>арт. 250012</td> <td>Маркировочная табличка СЭ-М</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	1	арт. 250020	Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S			2		Негорючая (НГ) каменная вата плотностью от 100 кг/м ³			3	арт. 250012	Маркировочная табличка СЭ-М																						
Поз.						Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание																																				
1	арт. 250020	Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S																																											
2		Негорючая (НГ) каменная вата плотностью от 100 кг/м ³																																											
3	арт. 250012	Маркировочная табличка СЭ-М																																											
Инв. № дубл.																																													
Взам. инв. №	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">СЭ620-ОГ</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Т.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					СЭ620-ОГ										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.					Пров.					Т.контр.					Н.контр.					Утв.				
СЭ620-ОГ																																													
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																									
Разраб.																																													
Пров.																																													
Т.контр.																																													
Н.контр.																																													
Утв.																																													
Инв. № подл.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>Лит.</td> <td>Масса</td> <td>Масштаб</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Лист 32</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Применение противопожарного силиконового герметика СЭ-601S в месте примыкания перекрытия к вертикальной стене </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> ООО "Стандарт-Электрик" </td> </tr> </table>					Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S										Лит.	Масса	Масштаб						Лист 32	Листов	Применение противопожарного силиконового герметика СЭ-601S в месте примыкания перекрытия к вертикальной стене					ООО "Стандарт-Электрик"														
Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S																																													
Лит.	Масса	Масштаб																																											
			Лист 32	Листов																																									
Применение противопожарного силиконового герметика СЭ-601S в месте примыкания перекрытия к вертикальной стене																																													
ООО "Стандарт-Электрик"																																													
Копировал _____ Формат А4																																													

Перв. примен.																																													
Справ. №																																													
Подп. и дата	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Поз.</th> <th>Обозначение</th> <th>Наименование</th> <th>Кол.</th> <th>Примечание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>арт. 250020</td> <td>Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Негорючая (НГ) каменная вата плотностью от 100 кг/м³</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>арт. 250012</td> <td>Маркировочная табличка СЭ-М</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	1	арт. 250020	Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S			2		Негорючая (НГ) каменная вата плотностью от 100 кг/м ³			3	арт. 250012	Маркировочная табличка СЭ-М																						
Поз.						Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание																																				
1	арт. 250020	Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S																																											
2		Негорючая (НГ) каменная вата плотностью от 100 кг/м ³																																											
3	арт. 250012	Маркировочная табличка СЭ-М																																											
Инв. № дубл.																																													
Взам. инв. №	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">СЭ620-ОГ</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Т.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					СЭ620-ОГ										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.					Пров.					Т.контр.					Н.контр.					Утв.				
СЭ620-ОГ																																													
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																									
Разраб.																																													
Пров.																																													
Т.контр.																																													
Н.контр.																																													
Утв.																																													
Инв. № подл.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>Лит.</td> <td>Масса</td> <td>Масштаб</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Лист 33</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Заделка швов между строительными конструкциями с применением противопожарного силиконового герметика СЭ-601S </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> ООО "Стандарт-Электрик" </td> </tr> </table>					Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S										Лит.	Масса	Масштаб						Лист 33	Листов	Заделка швов между строительными конструкциями с применением противопожарного силиконового герметика СЭ-601S					ООО "Стандарт-Электрик"														
Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S																																													
Лит.	Масса	Масштаб																																											
			Лист 33	Листов																																									
Заделка швов между строительными конструкциями с применением противопожарного силиконового герметика СЭ-601S																																													
ООО "Стандарт-Электрик"																																													
Копировал _____ Формат А4																																													




Xn – вредно для здоровья

Содержит изоцианат. Соблюдайте указания изготовителя.

- R 20 Угроза для здоровья при вдыхании.
- R 36/37/38 Вызывает раздражение глаз, органов дыхания и кожи.
- R 42/43 Возможен аллергический эффект при вдыхании и попадании на кожу.
- S 2 Не допускайте попадания в руки детей.
- S 23 Не вдыхайте пар.
- S 51 Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях.
- S 24/25 Избегайте контакта с глазами и кожей.
- S 26 При попадании в глаза их следует немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу.
- S 28 При попадании пены на кожу следует немедленно смыть ее водой с мылом.
- S 36/37/39 При работе следует надевать защитную одежду, защитные перчатки и защитные очки/защитную маску.
- S 45 При несчастном случае или появлении недомогания немедленно вызовите врача (по возможности покажите ему эту этикетку).

Стандарт Электрик не несет ответственность за повреждения, вызванные следующими обстоятельствами:

- нарушение предписанных условий хранения и транспортировки;
- несоблюдение указаний инструкции по применению и установочных данных;
- неправильное использование;
- другие факторы, которые не известны Стандарт Электрик или не входят в сферу ответственности.

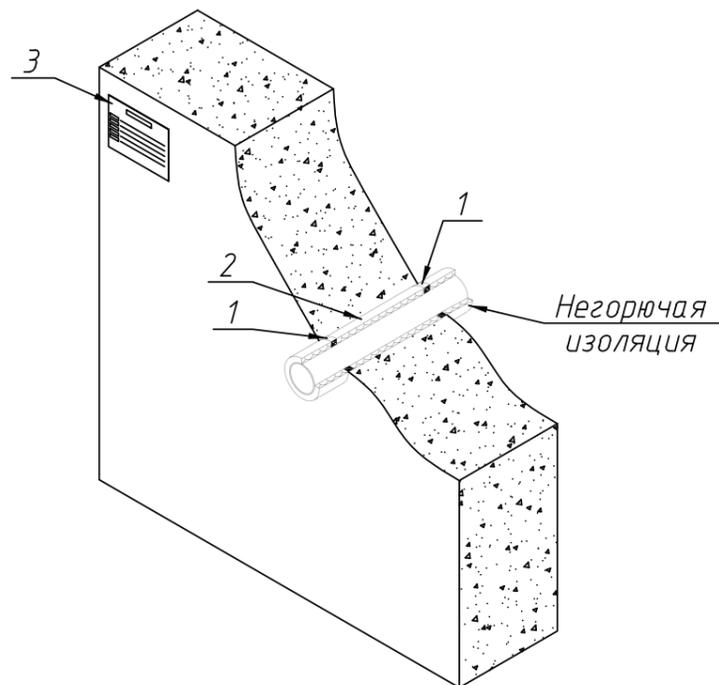

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	арт. 250020	Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S		
2		Негорючая (НГ) каменная вата плотностью от 100 кг/м ³		
3	арт. 250012	Маркировочная табличка СЭ-М		

СЭ620-0Г				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Противопожарный силиконовый герметик СЭ-601S			Лит.	Масса
Лист 34			Листов	
Применение противопожарного силиконового герметика СЭ-601S при заделке проходки с металлической трубой				

Копировал

Формат

A4